


Éléments traces dans les eaux souterraines

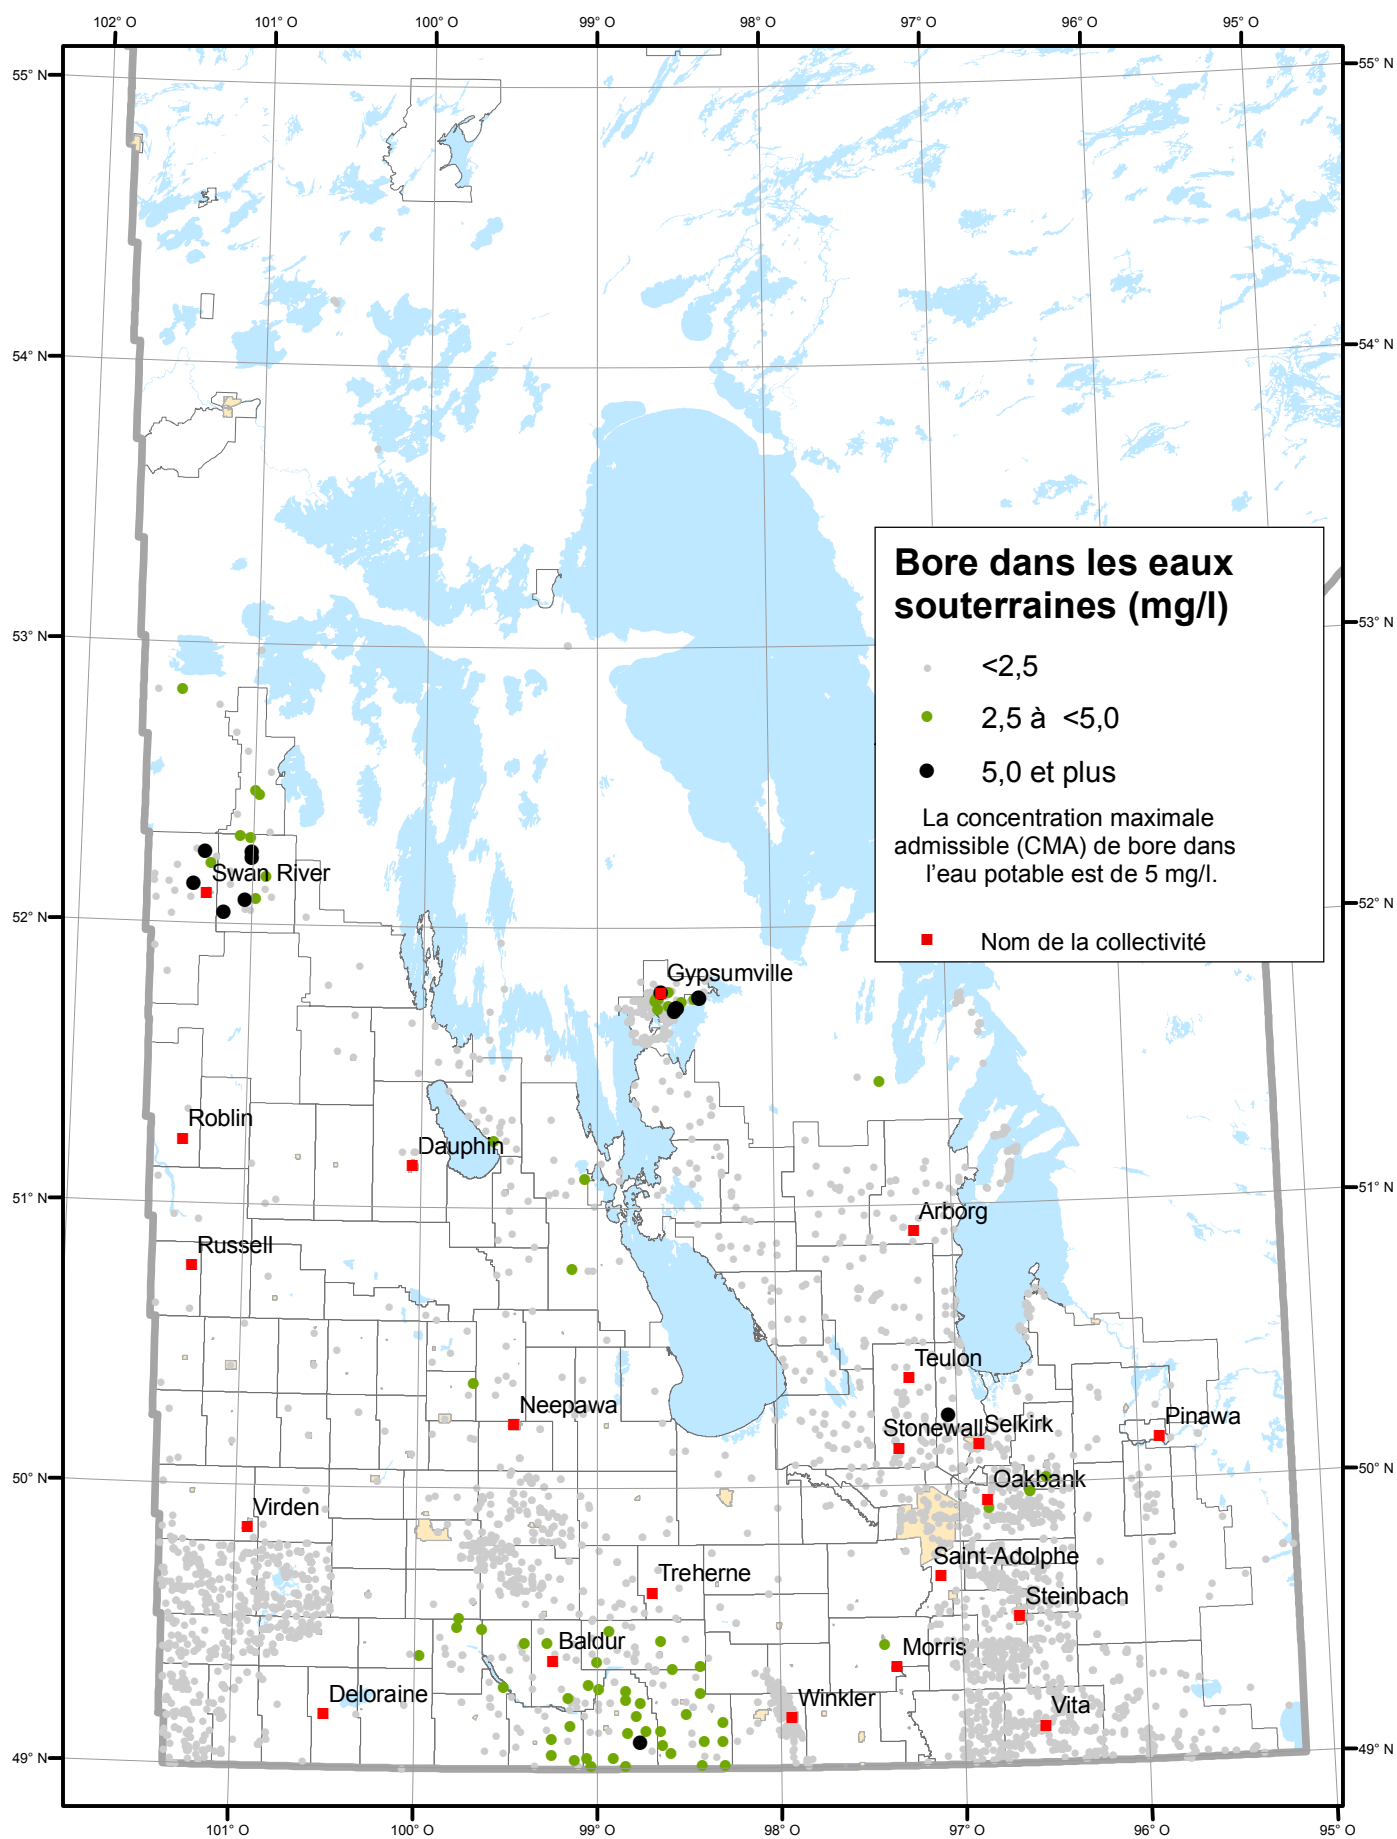

Bore dans les eaux souterraines (mg/l)

- <math>< 2,5</math>
- 2,5 à <math>< 5,0</math>
- 5,0 et plus

La concentration maximale admissible (CMA) de bore dans l'eau potable est de 5 mg/l.

■ Nom de la collectivité

